

# VT0-1 >>>



Repuestos para torre de enfriamiento

## ☐ Relleno de la sección superior

- ☐ 1. Eliminadores de gotas
- ☐ 2. Conjunto del relleno y soportes
- ☐ 3. Pulverizadores y juntas
- ☐ 4. Ramales de pulverización
- ☐ 5. Gomas de los ramales de pulverización

## ☐ Sección de la balsa

- ☐ 6. Envolvente exterior del ventilador y boca de descarga interior
- ☐ 7. Rejilla de protección del ventilador
- ☐ 8. Tornillo de regulación de la bancada del motor
- ☐ 9. Filtro de balsa
- ☐ 10. Sistema de llenado
- ☐ 11. Bola flotador
- ☒ 12. Tren de ventilación centrífugo (ver detalles)
- ☐ 13. Resistencia eléctrica
- ☐ 14. Interruptor de nivel mínimo de agua
- ☐ 15. Termostato de la resistencia eléctrica
- ☐ 16. Puerta de acceso y junta


## Información de contacto del cliente

Nombre \_\_\_\_\_  
Empresa \_\_\_\_\_  
Teléfono \_\_\_\_\_  
Email \_\_\_\_\_  
Modelo del equipo \_\_\_\_\_  
Número de serie \_\_\_\_\_








Su contacto BAC-Balticare

Nombre Paulo Reis - ACS Advanced Cooling Solutions Lda  
Teléfono +351 218 048 189 +351 963 973 700  
Email paulo.reis@acsolutions.pt

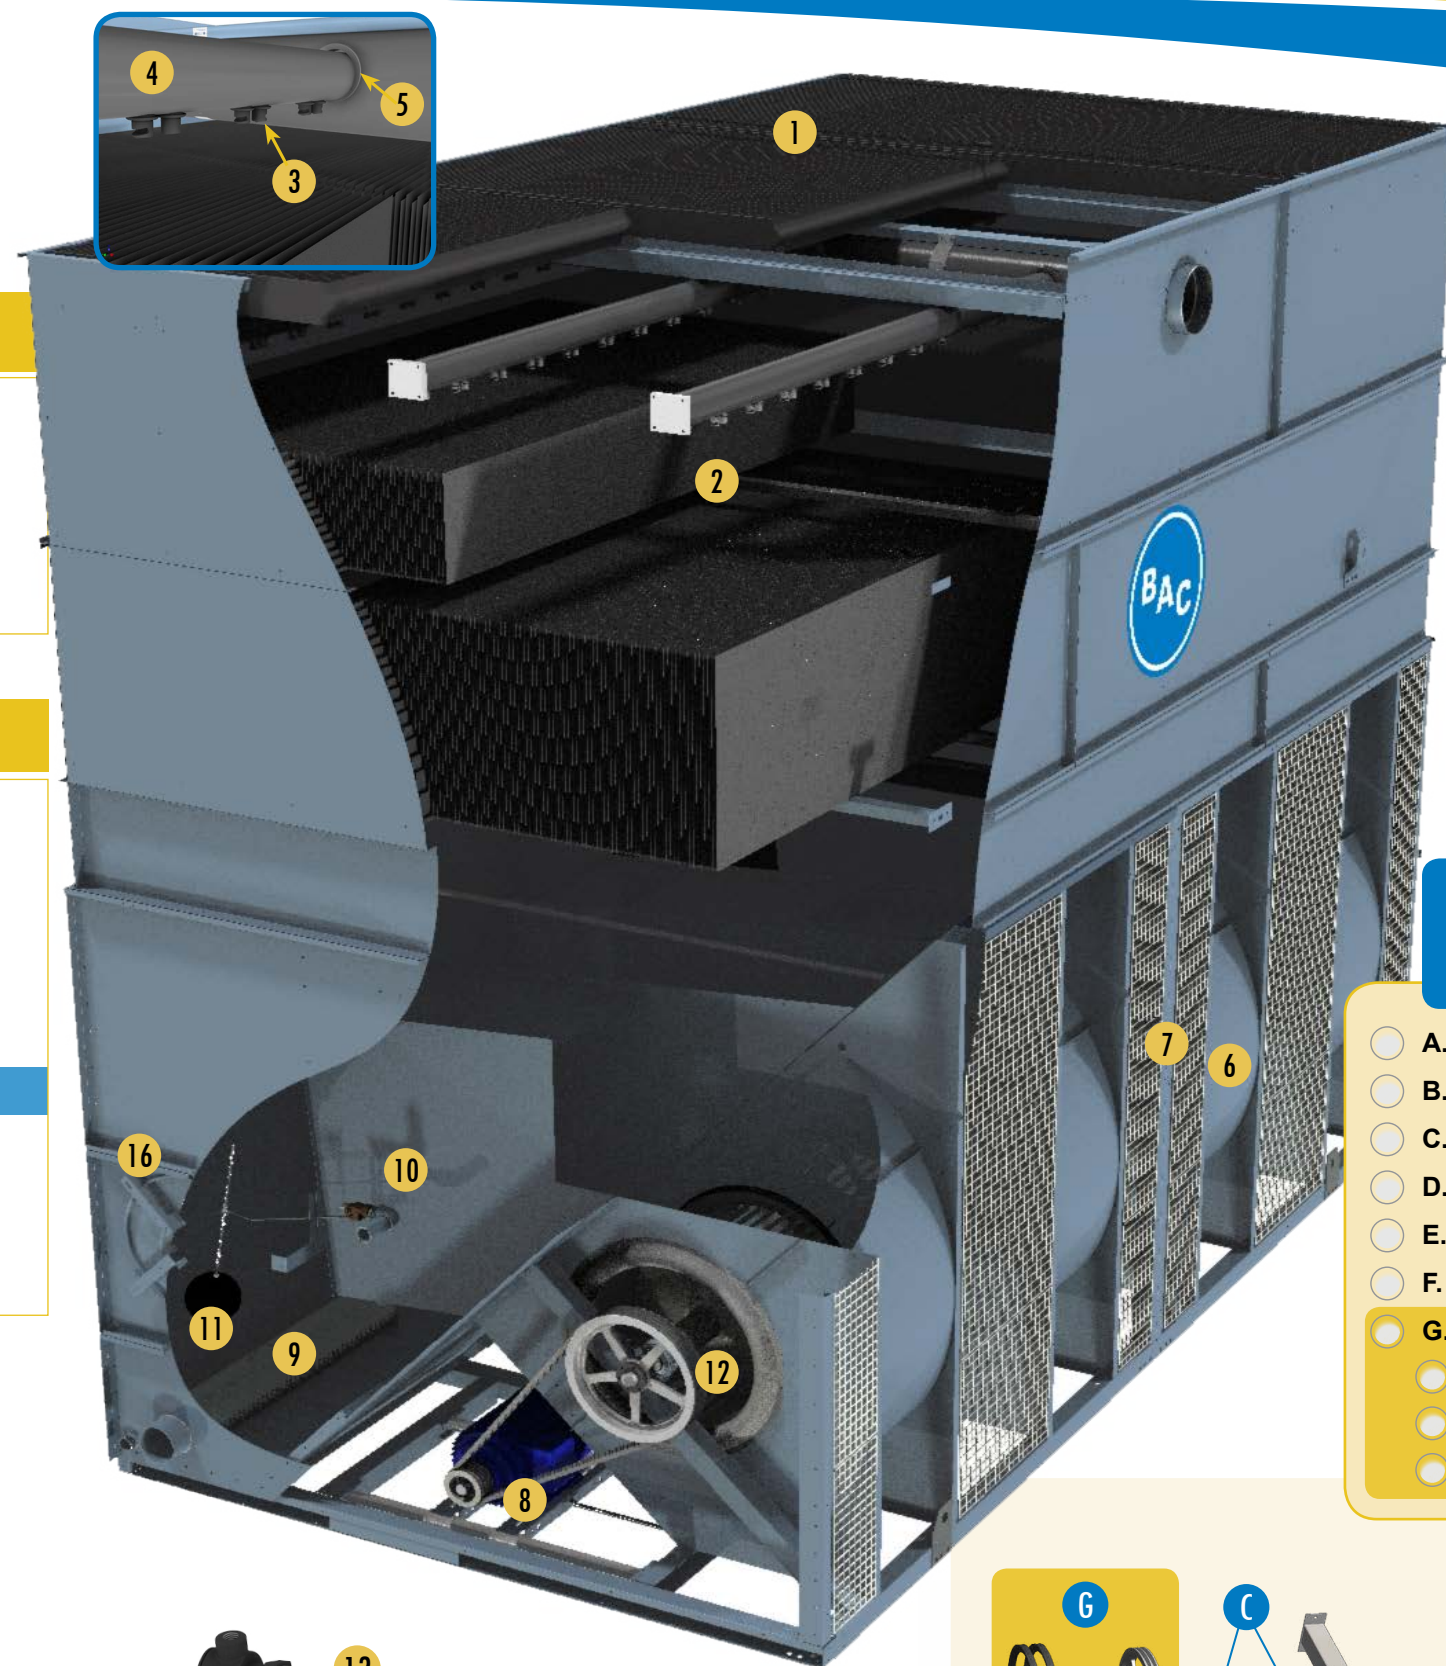

## ☒ Tren de ventilación centrífugo

- ☐ A. Turbina del ventilador centrífugo
- ☐ B. Eje del ventilador
- ☐ C. Rodamiento del lado conductor y collarín de fijación
- ☐ D. Rodamiento del lado no conductor y collarín de fijación
- ☐ E. Soporte del rodamiento
- ☐ F. Motor del ventilador Impervix
- ☒ G. Conjunto de poleas y bujes
  - ☐ Polea del motor y buje
  - ☐ Polea de ventilador & buje
  - ☐ Conjunto de correas

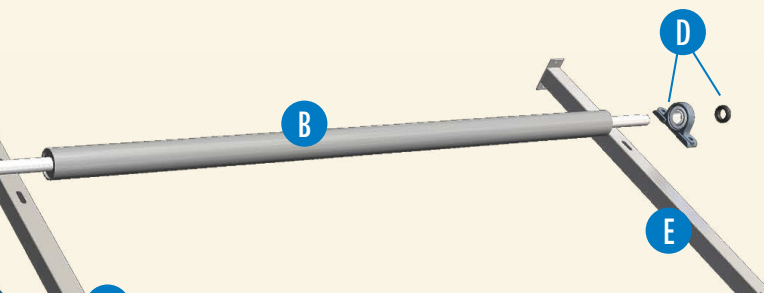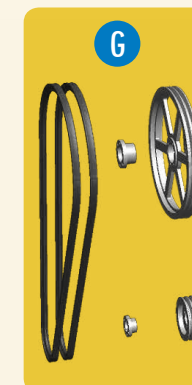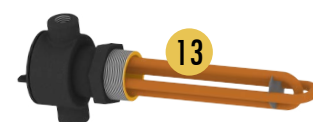

Las cantidades pueden variar en función del modelo del equipo.

Esto no es un formulario oficial orden.

