


Sección de la batería

- ☐ 1. Eliminadores de gotas
- ☐ 2. Ramales de pulverización
- ☐ 3. Gomas de los ramales de pulverización
- ☐ 4. Pulverizadores y juntas
- ☐ 5. Colector de pulverización
- ☐ 6. Batería de enfriamiento
- ☐ 7. Tubería superior de la bomba
- ☐ 8. Manguito y abrazaderas

Sección de la balsa

- ☐ 9. Tubería inferior de la bomba
- ☐ 10. Bomba de pulverización
 - ☐ con voluta
 - ☐ sin voluta
 - ☐ cierre mecánico
- ☐ 11. Filtro de balsa
- ☐ 12. Válvula de llenado y brazo
- ☐ 13. Bola flotador
- ☐ 14. Resistencia eléctrica
- ☐ 15. Termostato de la resistencia eléctrica
- ☐ 16. Interruptor de nivel mínimo de agua
- ☒ 17. Tren de ventilación centrífugo (ver detalles)
- ☐ 18. Bancada del motor con ajuste
- ☐ 19. Puerta de acceso y junta
- ☐ 20. Rejilla de protección del ventilador
- ☐ 21. Envolverte exterior del ventilador y boca de descarga interior
- ☐ 22. Anillo del oído de aspiración del ventilador

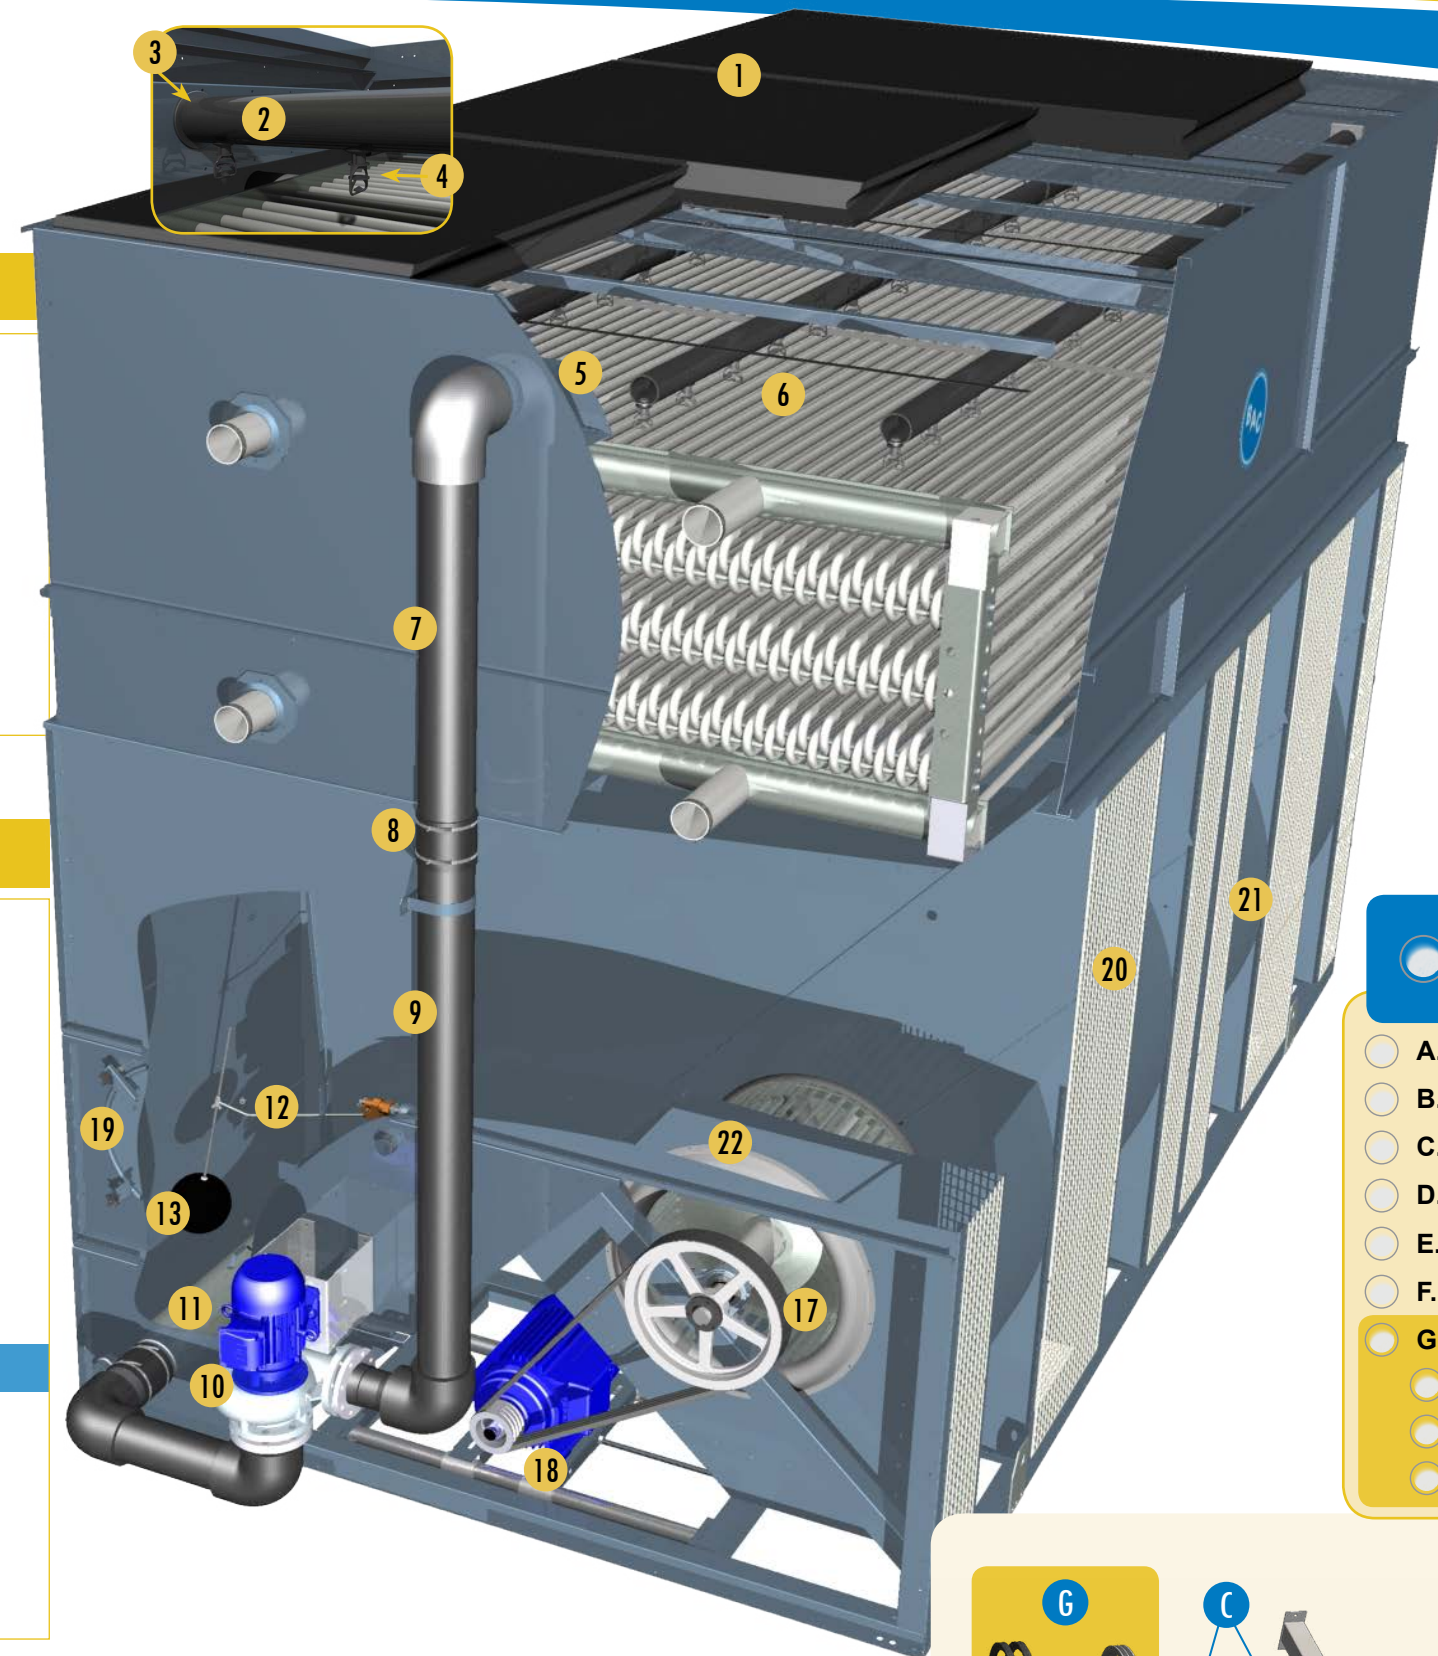

Bomba de pulverización con voluta




10

Bomba de pulverización sin voluta



14



Cierre mecánico




15

16

Tren de ventilación centrífugo

- ☐ A. Turbina del ventilador centrífugo
- ☐ B. Eje del ventilador
- ☐ C. Rodamiento del lado conductor y collarín de fijación
- ☐ D. Rodamiento del lado no conductor y collarín de fijación
- ☐ E. Soporte del rodamiento
- ☐ F. Motor del ventilador Impervix
- ☒ G. Conjunto de poleas y bujes
 - ☐ Polea del motor y buje
 - ☐ Polea de ventilador & buje
 - ☐ Conjunto de correas

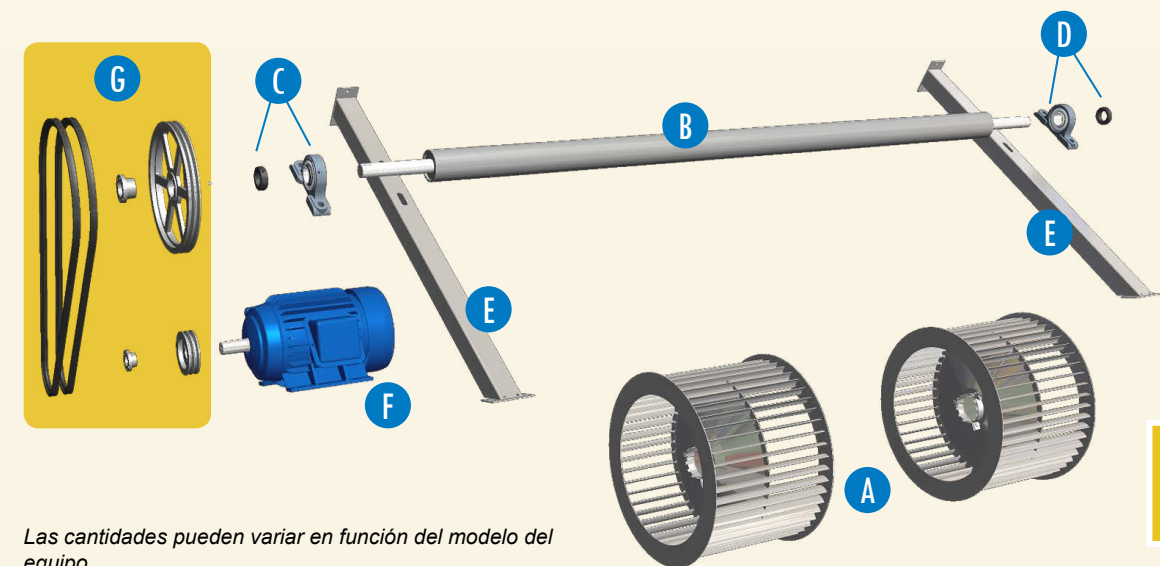

Las cantidades pueden variar en función del modelo del equipo.

Información de contacto del cliente

Nombre _____
 Empresa _____
 Teléfono _____
 Email _____
 Modelo del equipo _____
 Número de serie _____



Su contacto BAC-Balticare

Nombre Paulo Reis - ACS Advanced Cooling Solutions Lda
 Teléfono +351 218 048 189 +351 963 973 700
 Email paulo.reis@acsolutions.pt

Esto no es un formulario oficial orden.

Repuestos para condensador

